



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA



Raspuns solicitare clarificari



Intrebare 1 :

„Referitor la anuntul ADV1429756- Plută evaporimetrică (Căldărușani și Amara)” - 2 buc., va rugam sa ne comunicati unde regasim schita din anexa mentionata in CS la pagina nr.3 , deoarece nu este atasata , este atasat decat CS.”

Raspuns intrebare 1

Schita din anexa mentionata in CS la pagina nr.3, se regaseste atasata prezentului raspuns la solicitarea de clarificari.

Director,

Ing. Marilena STOIAN



Director EMII,

Ing. Adrian POPA

Sef Birou Achizitii Materiale, Lucrari si Servicii,

Ing. Alina BURHALA

Intocmit,

Ec. Giorgiana DUMITRU

Adresă de corespondență:

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău

Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447

Fax: +4 0238 427 237

Email: dispecer@daib.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007

Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198

Trezoreria Buzău

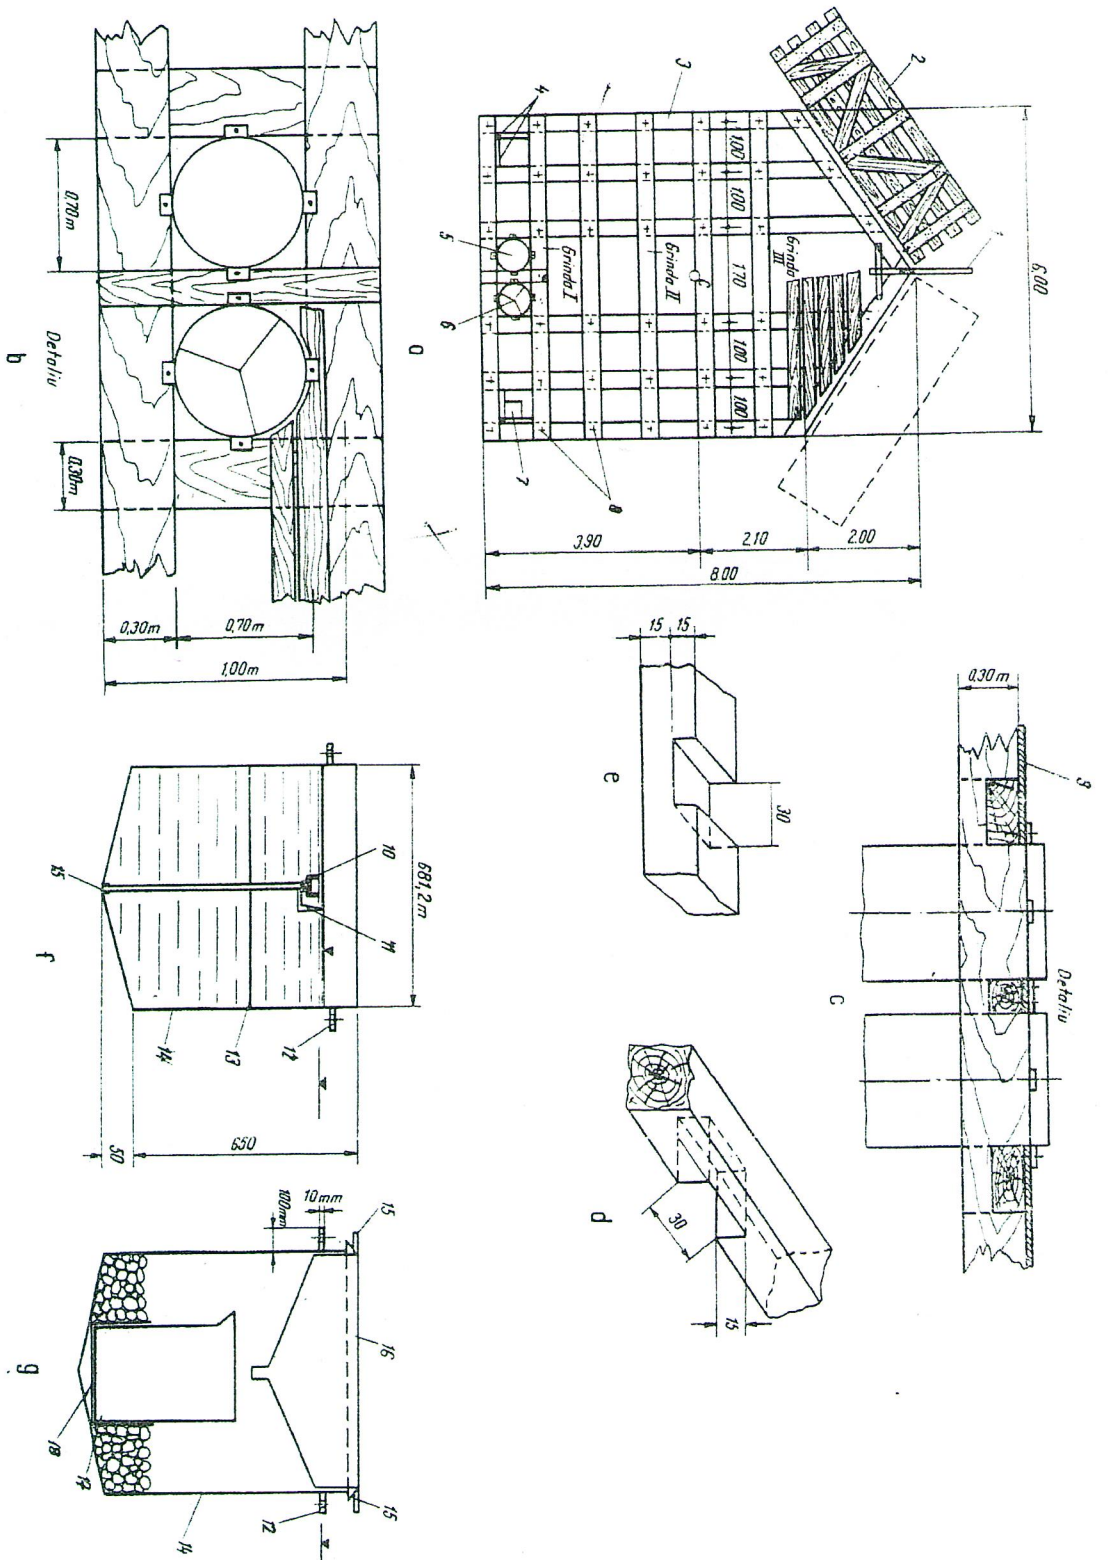


Fig. 18.1. Plută evaporimetrică:
 a- vedere Generală; b și c- detalii de montare a evaporimetrului și pluviometrului de plută;
 d și e- detalii de cheritare a lemnului în jumătatea lemnului; f- evaporimetru de plută;
 g- pluviometru de plută; 1- cablu de ancoră; 2- panou spargereval; 3- schelet de rezistență;
 4- contrafișe; 5- evaporimetru; 6- pluviometru; 7- suport; 8- buzoane; 9- scindură; 10- mușcă;
 11- ac indicator; 12- ureche pentru fixare; 13- spite de oțel; 14- vas cilindric; 15- mușchie;
 16- pânză receptoare; 17- gură de scurgere; 18- colector.